



復帰操作の手順 ●ガス漏れやガス臭いときは、復帰操作をせずLPガス販売店が緊急連絡先に連絡してください。

1




●器具栓を**すべて閉めて**ください。
●使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。

2



●左側の復帰ボタンを押してください。
●「**ガス止**」の文字が消えます。

3



●液晶の文字とランプが点滅します。
●**1分間**お待ちください。
※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。

4




●液晶の文字とランプが消えます。
●復帰完了です。
●ガスは使えます。

◎復帰操作をしても復帰しない場合は、復帰操作を繰り返さずLPガス販売店の点検を受けてください。

連携プレーでさらに安心(オプション)


●「**集中監視システム**」との連携

一般の電話回線等を使ってご家庭と販売店(保安機関)を結び安心ネットワーク、集中監視システム。365日・24時間ガスの流れを監視し、マイコンメーターからの異常を受信した場合は、販売店(保安機関)が緊急連絡や出動して適切な処置を行います。

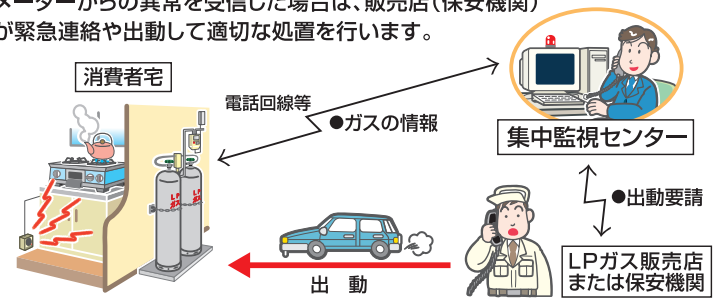


●**警報器**などとの連携でさらに安心!

ガス警報器、CO警報器、宅内操作器など各種安全機器と連動することで、マイコンメーターの機能をより充実させることができます。

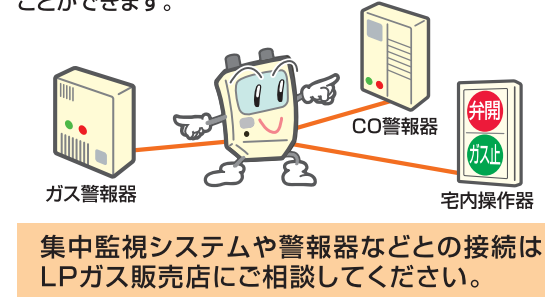

ガスメーターは精密機械です!




水をかけたり、洗ったりしない



衝撃を与えない



ものを立て掛けたり、寄り掛かったりしない



分解しない

マイコンメーターS



マイコンメーターE



日本ガスメーター工業会

ガスメーターの情報はホームページでもご覧いただけます。▶ <https://www.jgia.gr.jp/>

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-8-13 虎ノ門上野ビル4階
電話:03-3504-8021



石油ガスメーター部会



愛知時計電機株式会社
アズビル金門株式会社
東洋ガスメーター株式会社
東洋計器株式会社
矢崎エナジーシステム株式会社

暮らしの安全と安心を見守る充実の保安機能

マイコンメーター


マイコンメーターは、計量法・液石法*で守られたガスメーターです

*液石法:「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の略称

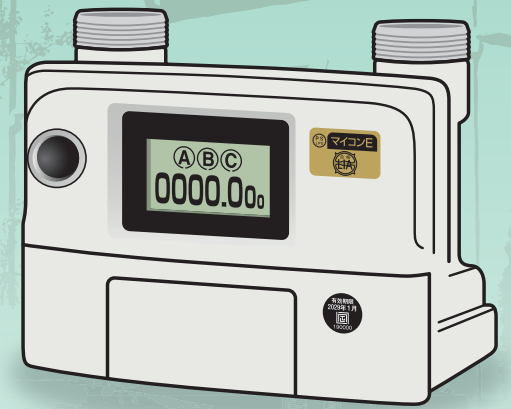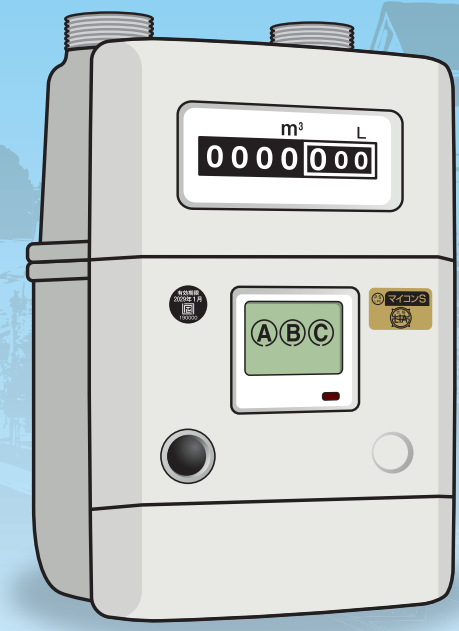


マイコンメーターS(機械式)

内部は動く膜で分かれています。一方にガスを充てんとすると、膜が移動してもう一方の部屋が狭くなり、ガスを排出します。この膜の往復回数で使用量をはかります。

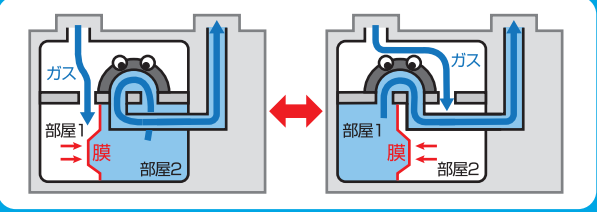


マイコンメーターE(電子式)

ガスの流れる経路に一对の超音波センサーを配置し、ガスの流れを検出します。そこからどれだけのガスが流れたかを計算して使用量をはかります。

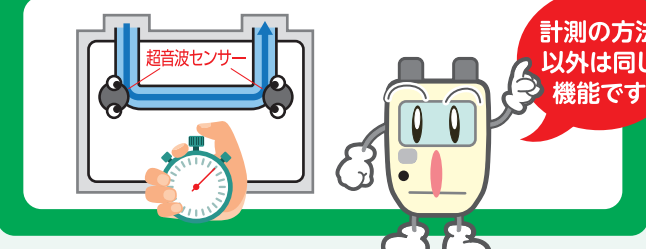


マイコンメーターの設置場所(例)

一戸建ての場合

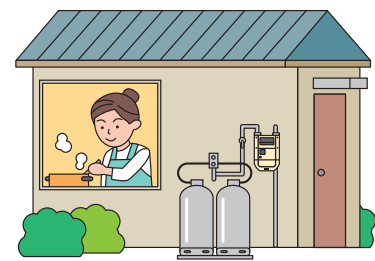


外壁などに設置

集合住宅の場合

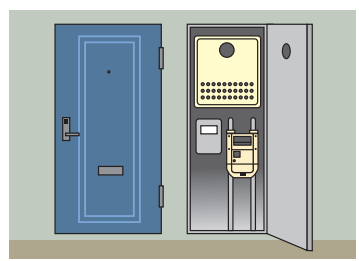


玄関脇のメーターボックス内に設置

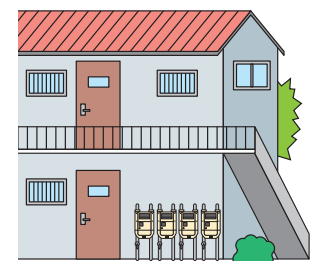

屋外に複数並べて設置

日本ガスメーター工業会



ガスメーターはあなたの暮らしの安全と安心を守るため色々な情報を表示しています

こんな時、ガスを止めます

安全を確認後、復帰操作を行ってください




消し忘れなどで 時間オーバーしたとき！

お風呂のつけ置きなど必要以上に
使用時間が長い場合、
自動的にガスを止めます。

やかんをコンロにかけっぱなしで外出してしまった、
お風呂を沸かしながつ長電話になってしまった
など、「ついうっかり」の消し忘れや長時間使用によってもガスを自動的に止めます。


※ただし、コンロなどの極端に小さな「とろ火」でご使用の際には止まらない場合がありますので十分にご注意ください。



異常なガスの消費などで、 流量オーバーしたとき！

ガスが不自然に大量に流れると
自動的にガスを止めます。

未使用のガス栓を誤開放したり、季節の変わり目などで、急に多くのガス器具を使用するなど異常に大量のガスが流れたとき、ガスを自動的に止めます。





地震が発生したときなど！

ガス使用中に震度5相当以上の
地震があると、自動的にガスを止めます。

地震はいつ何時おそって来るか知れませんが、
例えば、調理中に地震が起きても、その時はガスを止め、二次災害を防ぎます。

※ガスを使用していないときは、ガスを止めない機能になっています。

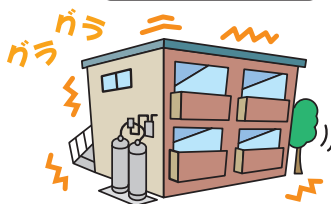



警報器が鳴ったとき！

ガス警報器などの異常信号をキャッチ
すると自動的にガスを止めます。

(ガス警報器を連動して設置した場合)

お客さまにより安全な環境と安心の生活を送っていただくために、警報器など各種安全器具(オプション)との組み合わせをご提案いたします。

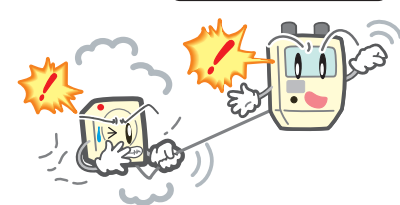

こんな時、ガスを止めます


速やかにガス販売店へ連絡してください



配管のガス圧が低下したとき！

配管のガス圧が低下したとき
自動的にガスを止めます。


容器バルブを開け忘れてガスを使用した場合、ガスメーターがガスを止めます。
また落雪などの際、誤ってガスの配管を破損させてしまった場合、ガスメーターがガスを止めます。そのときはすみやかに販売店にご連絡を。



電池の電圧が低下したとき！

ガスメーターの電池の電圧が低下したときは、40日間にわたり警告を表示し、その後ガスを止めます。

◎電池電圧が低下しますと
保安機能が動きません。
ご注意ください！

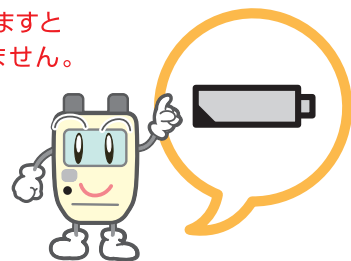


こんな時、警告を表示します

ガス販売店へ連絡してください

ゴム管や配管にヒビ割れが あったとき！

ゴム管の老朽化等による亀裂や配管
接続部からの微少な漏れが所定の日数
以上続いた場合、ガスを止めませんが、
警告を表示します。

ゴム管・配管も古くなれば腐食して穴やひび割れが発生します。気づかぬうちにガスが漏れ出していたら、重大な事故にもなりかねません。
この場合、警告を表示します。



又は



ガスメーターには有効期限があります。

- 検満ステッカーが貼られている場合には、ステッカーが示す年月の末日までにメーターを交換してください。
- ステッカーが無い場合には、有効期限は基準適合証印で確認してください。
- LIA証印などその他のステッカーと一体化したものもあります。
- ガス使用量を正確に計るため、計量法で「検定有効期間」が10年に定められています。


10年
検定有効期間

ガスが止まった時、表示を確認してください。


AC 消し忘れ(時間オーバー) B 微少漏れ
BC 警報器他(警報器・感震器他) C 流量オーバー

※AC・BCは()内のように
標記されている場合も
あります。

液晶表示部例



マイコンメーターSの例

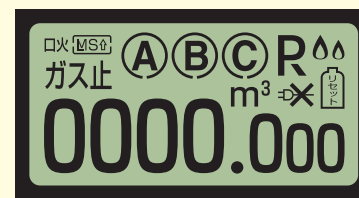

マイコンメーターEの例


図はイメージです。文字
や記号の表示位置は、
メーカーや機種によって
異なります。

カウンター

ガスの使用量を表示
します。
液晶画面に表示する
ものもあります。

復帰ボタン

操作の詳細は裏面を
ご覧ください。

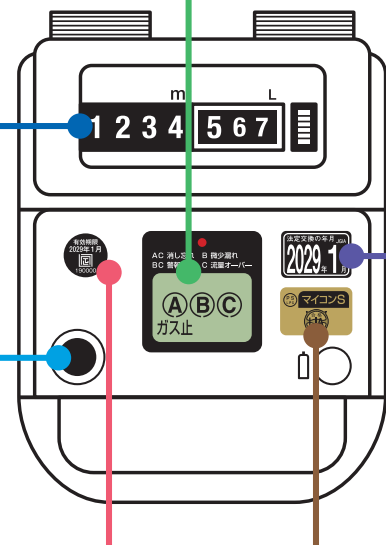

検満ステッカー

メーターの有効期限を
示しています。
2019年1月の基準
適合証印の西暦化に
伴い、2020年4月以
降、ステッカーは貼ら
れなくなります。

左記の図はイメージです。
ガスメーターの形やボタン
等の配置およびステッカー等
の貼付位置は、メーカーや
機種によって異なります。

計量法に基づく基準適合証印

ガスの使用量を正確に計量できる計量器であることを証明します。
また、計量器としての有効期限を2019年1月から西暦で表示しています。

有効期限の表示例



液石法に基づくLIA合格シール

保安機能が基準適合検査に合格したことを証明します。
現行のメーターおよびこれから使用されるメーターにはすべて電池切遮断機能が搭載されているため、2020年4月以降、左のような「電池切遮断」表示のシールは右のようなシールになります。



ガスメーターの
維持管理

ガスメーターは販売事業者の所有です。日頃の管理・点検は販売事業者、または販売事業者が委託する保安機関により行われます。また、一度取り外したガスメーターを再使用する場合は、マイコンメーター維持管理要領などの運用ルールに従い性能・品質の維持管理を行ってください。